


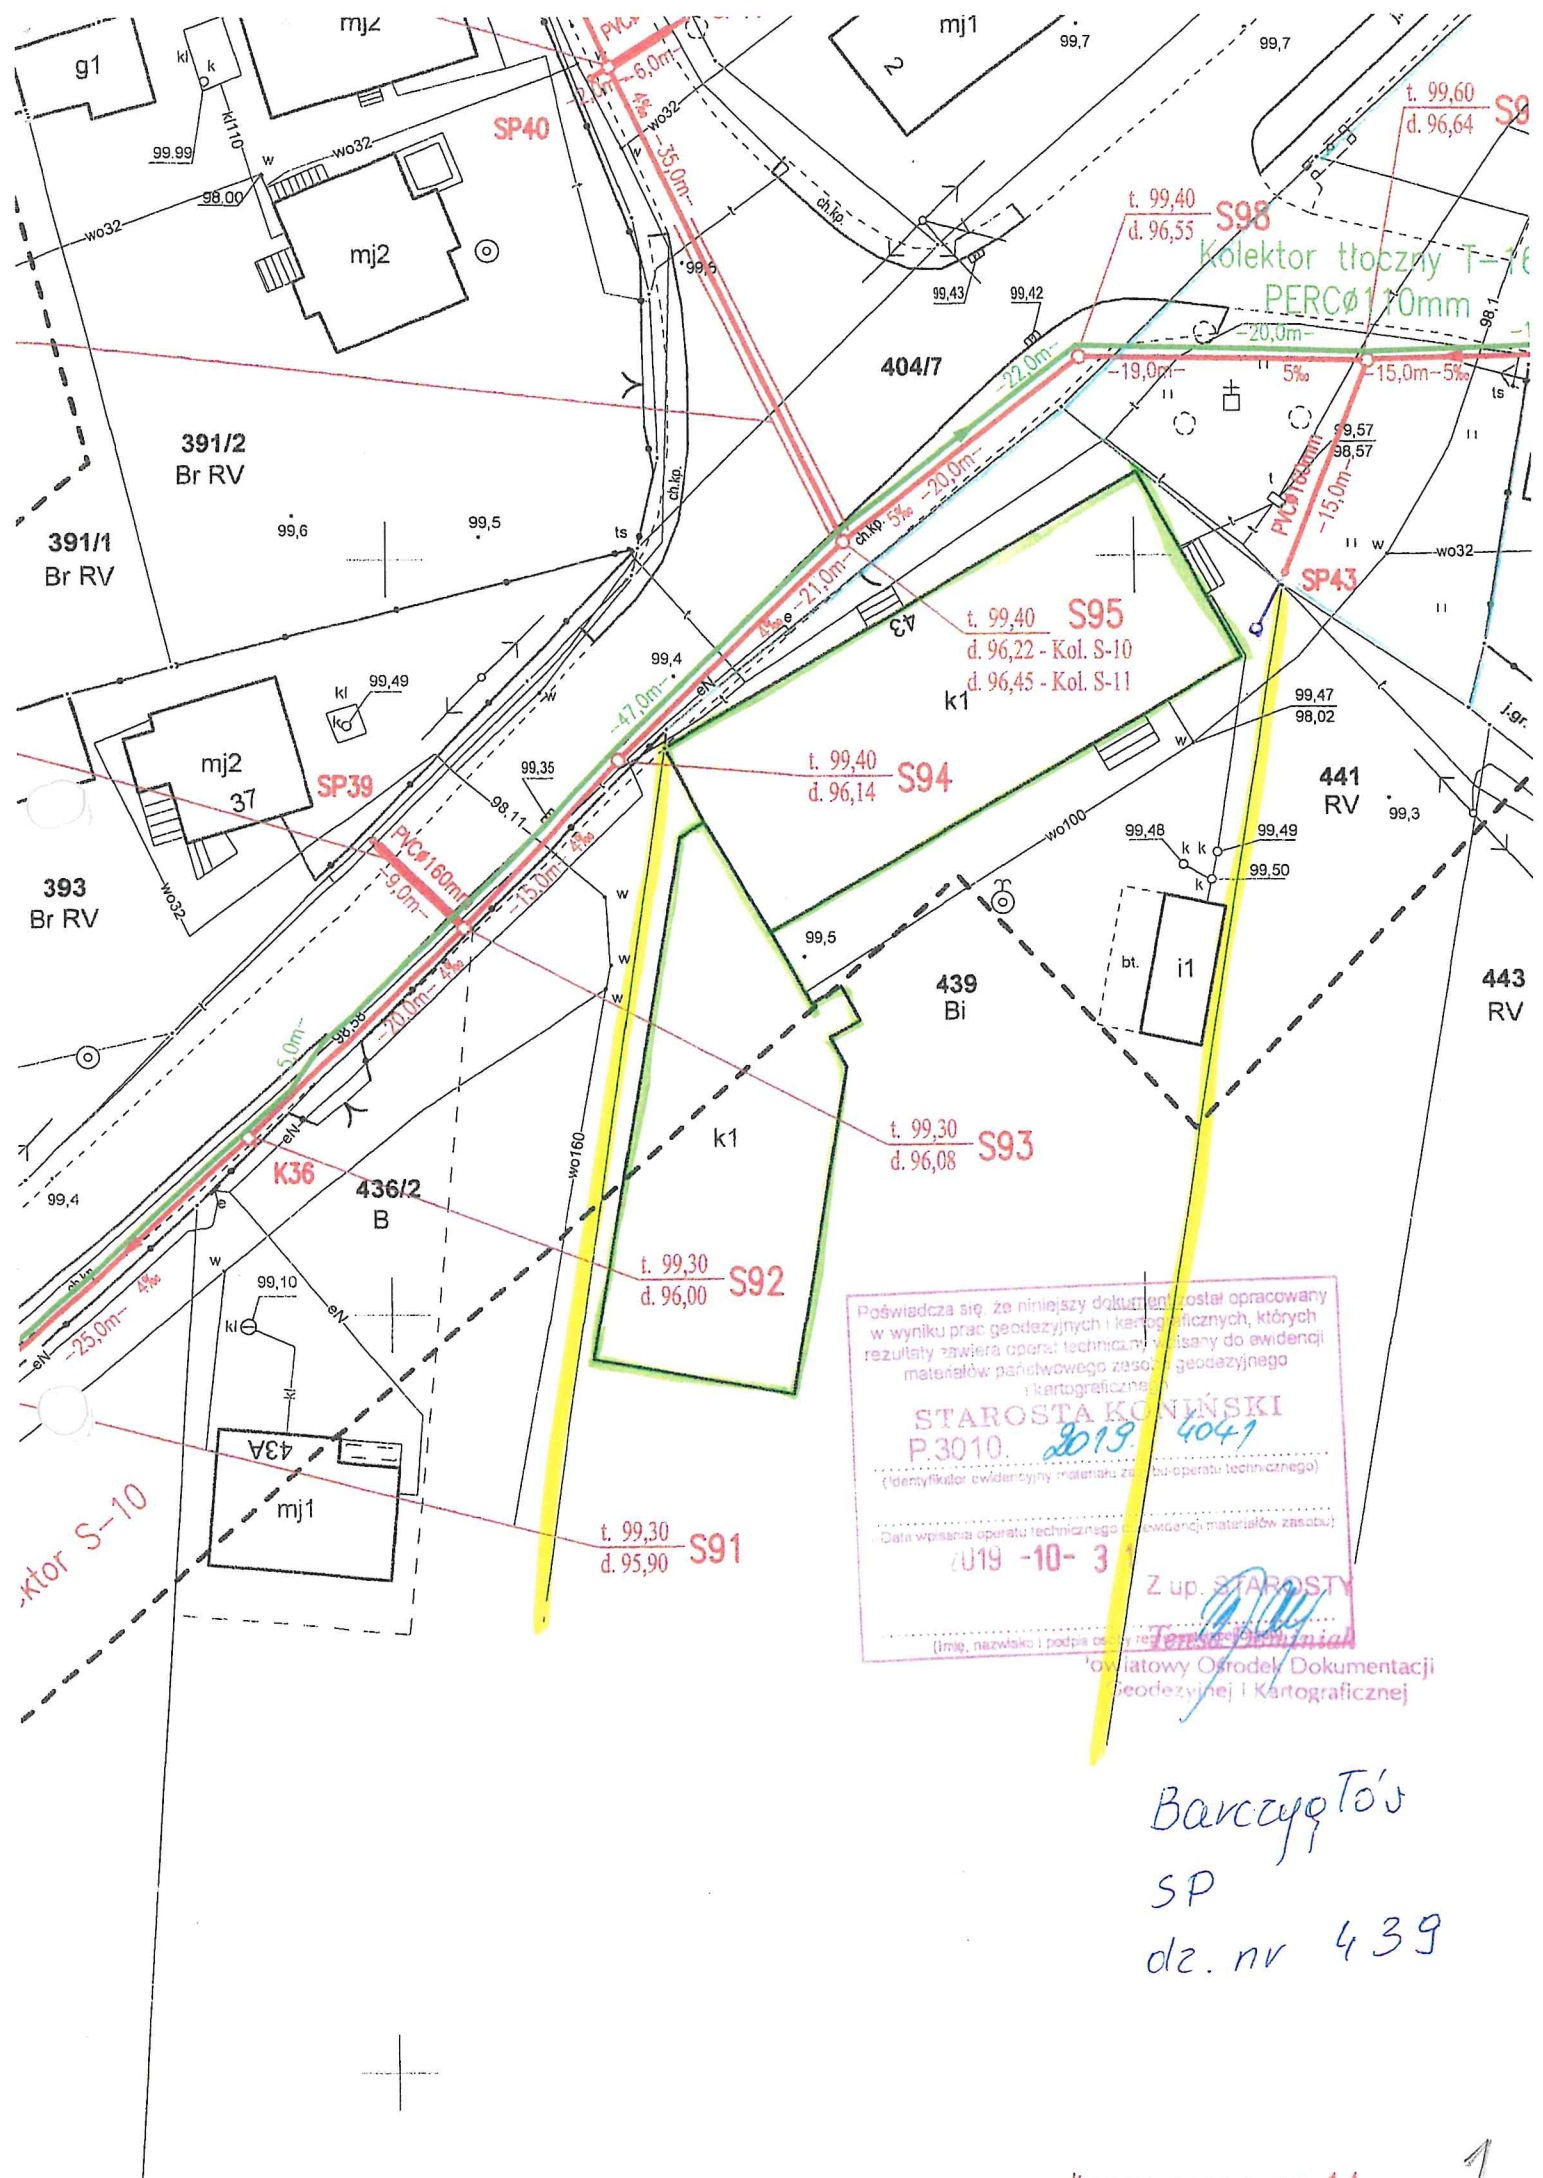

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA KONIŃSKI
P.3010. 2019. 4041

(identyfikator ewidencyjny materiału z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu:
(U19 -10- 3)

Z up. STAROSTY
Tomasz Ochman

Główny Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Barczygłó's
SP
dz. nr 439

Wpłynęło dnia 09.08.2021

Nr 8508/2021

Konin, dnia 06.08.2021 r.

p. D. Majewski

ZUW-TT₁-007 /W/ 273 /2021

Urząd Gminy
Stare Miasto
ul. Główna 16
62-571 Stare Miasto

Dot. warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie podaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości Szkoła Podstawowa położonej w m. Barczygłów dz. nr 439 gm. Stare Miasto do sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku mieszkalnego do studni przyłączeniowej (SP) należy wykonać rurą PCV o średnicy $\varnothing$ 160 mm z minimalnym spadkiem niwelety kanału 1,5 %.
2. Zachować minimalną głębokość ułożenia przewodu 1,0 m p. p. t. W przypadku nie zachowania powyższego przyłącze należy ocieplić, zabezpieczyć przed zamarzaniem.
3. Włączenie do studni przyłączeniowej (SP) należy wykonać na wysokości w kiniecie studzienki – dotyczy studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych (kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej). Włączenie do studni rewizyjnej wykonać w sposób szczelny, zabezpieczający przed napływem wód gruntowych.
4. Do kanalizacji sanitarnej zabrania się wprowadzania wód z cieków powierzchniowych, zagłębień terenu, wód opadowych, drenażowych, ścieków o charakterze przemysłowym oraz odpadów stałych. Ponadto nie wolno opróżniać szamb do kanalizacji sanitarnej, wprowadzać odpadów płynnych takich jak: smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe, farby, barwniki, kleje, substancje ropopochodne, gnojowica, żywice itp.
5. Osoba uprawniona zgłasza wykonane przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego z wyprzedzeniem 3 dni, pod numer telefonu (063) 242-88-53 w. 29. Z przeprowadzonego odbioru technicznego przyłączenia sporządzony zostanie protokół i jednocześnie osoba uprawniona zawiera umowę z ZUW Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków.

W przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej bez dokonania odbioru technicznego podłączenia-zrzut ścieków traktowany będzie jako bezumowny i będzie podlegał karnej odpowiedzialności za bezumowny okres rzutu ścieków.

6. W przypadku konieczności zmiany kierunku przyłączenia należy zabudować studnie rewizyjne.
7. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie przyłączenia przez istniejący zbiornik bezodpływowy.
8. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, nie wprowadzonej do kanalizacji sanitarnej (np. na cel podlewania zieleni, pojenie zwierząt) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Wodomierz ten podlega plombowaniu i odbiorowi, z którego sporządzony będzie protokół odbioru.

Osoby do Kontaktu: Marek Mulnik 606 689 411

Paweł Jędro 600 059 012

Specjalista ds. technicznych
iaż. Marek Mulnik